8-7070-006-3

Mätarens plats skall vara godkänd av Stockholm Vatten och Avfall.
Mätaren anordnas så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre påverkan.
Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Vid mätaren bör golvbrunn installeras.
Utrymmet skall vara väl upplyst och bör vara väl ventilerat för att undvika fukt och mögelskador.

Vattenmätaren är Stockholm Vatten och Avfalls egendom.
Bolaget ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ner, justera, underhålla, samt till- och frånkoppla mätaren.

Se ABVA 2007 punkterna 14 och 15.

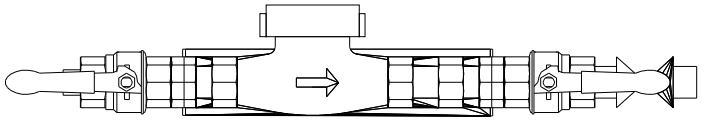

Mätaren monteras i horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler och kontrollerbar backventil.

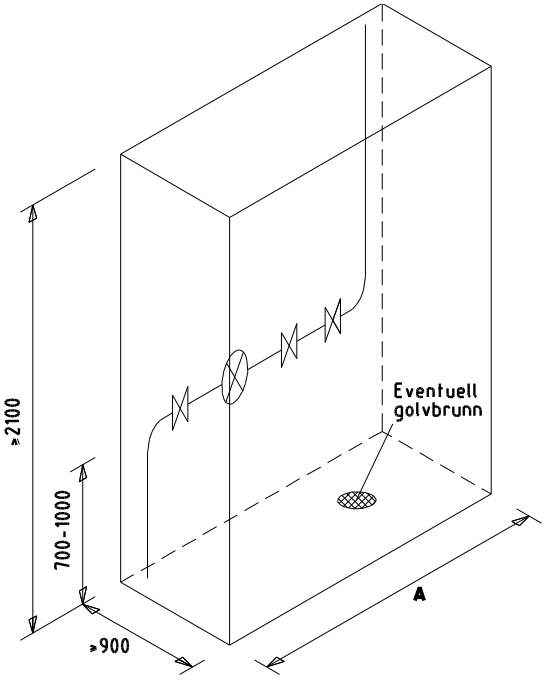

Storlek	A> (mm)	L (mm)
Q4 = qn 2,5	800	190

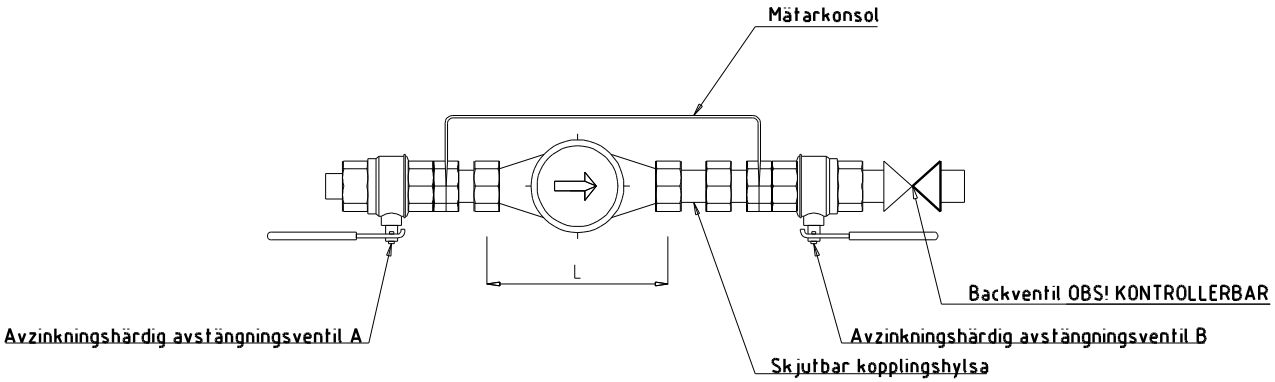

Gr																	
Mänv																	
Mänv																	
Mänv																	
Mänv																	
Mänv																	
Gr																	

H																	
G																	
F																	
E																	
D																	
C																	
B																	
A																	
Rev	Revideringen avser														Datum	Konstr	Gr	Gr	Godk

Evi
Er Ingenjörs Vä.'en'.ekn k AB
08 760 25 60

KONSTRUKTION	RITAD AV
	JS
DATUM	ÄNSVARIG
2005-05-10	TL
DATUM	GODKÄND

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

Konstr	Ritad
Godkänd	Enhet / Datum

VATTENMÄTARE

qn 2,5, qn 6,0 och qn 10,0

Skala	Nr	Rev
	8-7070-006-3	